



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Переключатель имеет два отдельных ввода для замера давления, каждый с отдельным подключением. Переключатель срабатывает, если установка превышена или не достигнута.

Контроль пониженного давления

Подключить переключатель через P2. Не подключать P1. Оставить P1 открытым. Убедитесь, что грязь не попадает в P1.

Контроль повышенного давления

Подключить переключатель через P1. Не подключать P2. Оставить P2 открытым. Убедитесь, что грязь не попадает в P2.


Контроль состояния фильтра

Подключить P1 до фильтра, а P2 после него.




Контроль работы вентилятора

Подключить P1 после вентилятора (в направлении потока воздуха), а P2 перед вентилятором.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

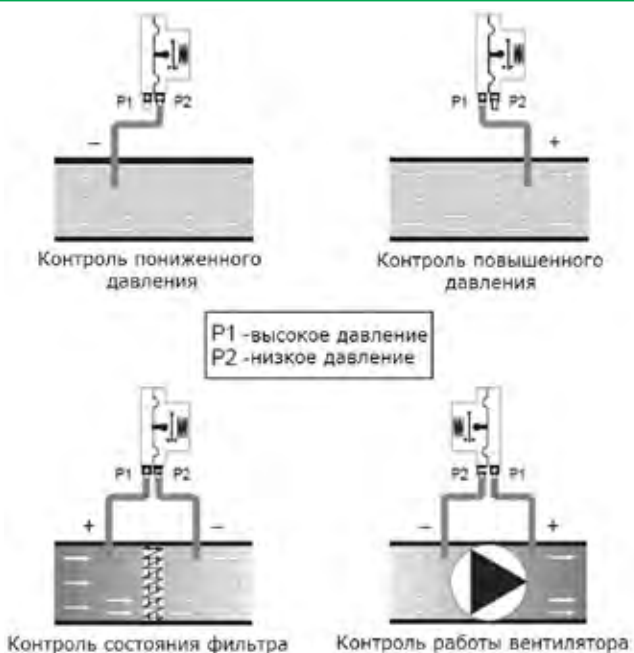

РАЗМЕРЫ

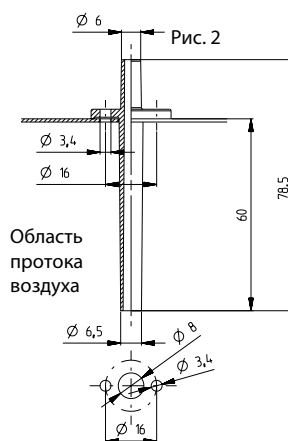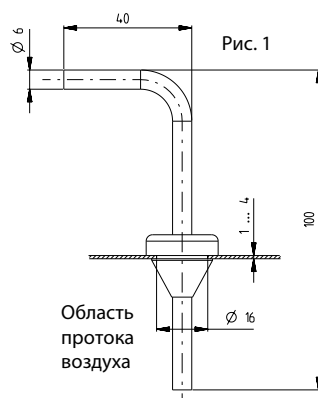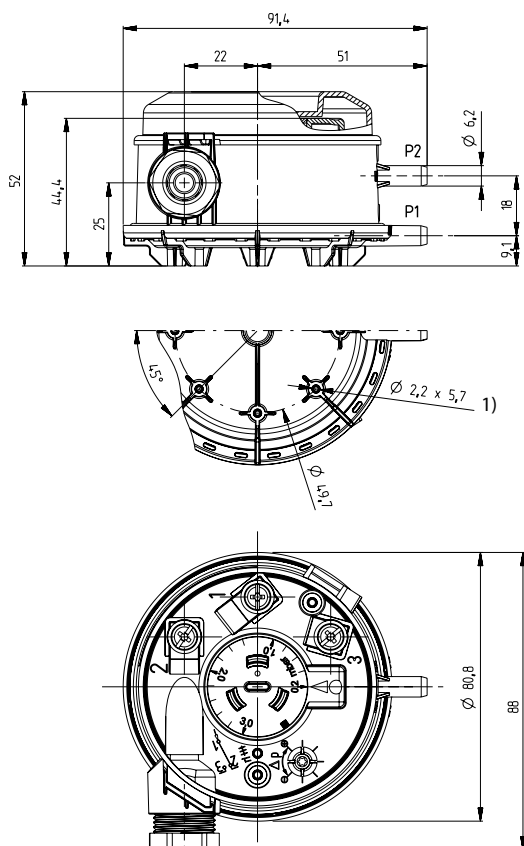

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Спец. номер ТАС	Название	Описание	Замена
004701090	SPD910-2000Pa	Переключ. дифференц. давления	–
004701080	SPD910-1000Pa	Переключ. дифференц. давления	–
004701070	SPD910-500Pa	Переключ. дифференц. давления	SPD900-600Pa
004701060	SPD910-300Pa	Переключ. дифференц. давления	SPD900-200Pa