

# Оповещатель пожарный световой табличный адресный «ОС200Т-33» АВУЮ. 425543.098 Паспорт

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики оповещателя пожарного светового табличного ОС200Т-33, АВУЮ.425543.098



Оповещатель предназначен для оповещения людей о пожаре, путях эвакуации, режимах работы систем противопожарной защиты, посредством подачи светового сигнала.

Оповещатель работает под управлением ППКУП SystemeFS-xxxx, иным ППКП, поддерживающим аналогичный протокол и совместимом с текущим кодом производителя, далее прибором.

Оповещатель имеет встроенный изолятор короткого замыкания в интерфейсе 200AP.

Код для заказа – ОС200Т-33

## Технические характеристики

| Основные технические характеристики |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надпись                             | Возможные варианты выполненные в соответствии с ГОСТ 12.4.026 | Выход.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Режимы                              | Выбирается при конфигурировании ППКП                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выкл/постоянно<br/>Исходное положение - выключен<br/>Пуск - непрерывное свечение</li> <li>Выкл/мигание<br/>Исходное положение - выключен<br/>Пуск - мигает с частотой 0,5 Гц</li> <li>Вкл/мигание<br/>Исходное положение - непрерывное свечение<br/>Пуск - мигает с частотой 0,5 Гц</li> </ul> |
| Интерфейс 200AP                     | Электропитание                                                | от адресного шлейфа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     | Количество адресов в протоколе                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | Напряжение интерфейса, В                                      | от 12 до 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     | Потребляемый ток в дежурном режиме                            | 0,3 мА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | Ток при моргающем табло                                       | 3,0 мА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | Ток при включенном табло                                      | 5,0 мА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | Изолятор короткого замыкания                                  | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


|                                            |                                     |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                                            | Активное сопротивление изолятора КЗ | 0,1 Ом             |
| Корпус                                     | Цвет корпуса                        | белый              |
|                                            | Масса, грамм                        | 200                |
|                                            | Габариты (ШхВхГ), мм                | 280х115х30         |
|                                            | Степень защиты оболочкой            | IP20               |
|                                            | Крепление                           | на саморезы        |
| Диапазон рабочих температур, °С            |                                     | от минус 40 до +60 |
| Допустимая относительная влажность         |                                     | до 93% при +40°С   |
| Температура транспортировки и хранения, °С |                                     | от минус 50 до +50 |
| Средний срок службы                        |                                     | не менее 10 лет    |
| Датчик вскрытия корпуса                    |                                     | нет                |

Индикация


| Встроенная световая индикация   |                |
|---------------------------------|----------------|
| Желтый, периодически 1 вспышка  | Неисправность  |
| Зеленый, периодически 1 вспышка | Дежурный режим |

Монтаж

Крепление на потолок осуществляется при помощи клипс d26

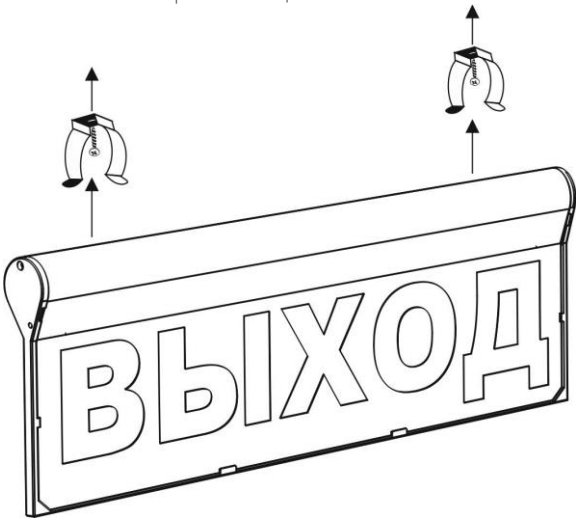


Крепление к стене осуществляется при помощи круглых d4 или грушевидных отверстий (на выбор)

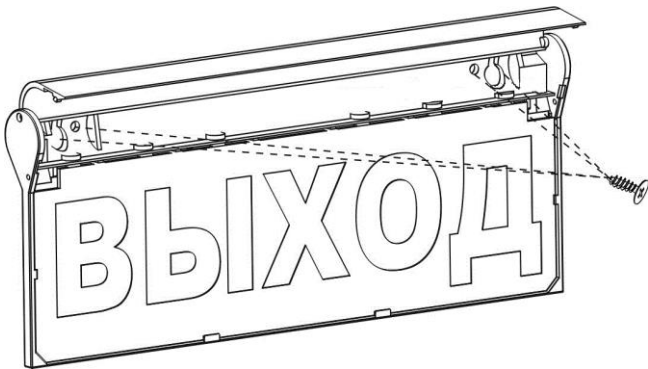

Для открытия корпуса необходимо поддев шлицевой отверткой, открыть крышку. Клеммы обеспечивают подключение проводов сечением до 1,5 мм<sup>2</sup>.

Электромонтаж производить в соответствии со схемой:

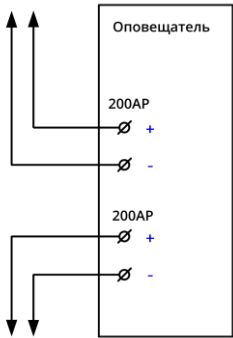

**Установка адреса**

Оповещатель обеспечивает хранение адреса в энергонезависимой памяти. Заводской адрес – 0.  
Задание адресов и канала оповещения (свет, звук или оба канала) осуществляется с использованием автономного программатора адреса АПС200АР АВУЮ.426476.096. Для установки адреса используется кнопка «Адрес», расположенная на плате оповещатель. Программатор адреса АПС200АР не входит в комплект поставки.

**Сведения об утилизации**

Изделие не содержит драгоценных металлов и не требует учета при хранении, списании и утилизации.  
Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

**Гарантия**

В период гарантийных обязательств обращаться к уполномоченным поставщикам оборудования.

**Уполномоченное изготовителем лицо:**

АО «Систэм Электрик»

Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02

Факс +7 (495) 777 99 92

<https://www.systeme.ru>

E-mail: [support@systeme.ru](mailto:support@systeme.ru)

**Реализация**

| Комплект индивидуальной поставки |
|----------------------------------|
| Оповещатель - 1 шт.              |
| Паспорт – 1 шт.                  |
| Упаковка индивидуальная - 1 шт.  |

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Оповещатели ОС200С3-33 АВУЮ. 425543.098 соответствуют техническим условиям АВУЮ. 425543.098 ТУ и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.